



PROPRIETA' COMUNALE FG 6 MAPP. 404

D.P.R. 364/78—Norme tecniche per le strutture pubbliche d'uso collettivo.

ACCESSI E PERCORSI ORIZZONTALI

Porte: 85 cm luce netta minima, la maniglia od un'altezza di 90 cm
Corridoi e passaggi: 120/150 cm larghezza minima
Devono essere assenti variazioni di livello, che possono essere superate mediante rampe.

LOCALI IGIENICI

Dimensioni: Minime dimensioni 180 cm X 180 cm
Porte: 85 cm luce netta minima Apertura verso l'esterno
WC: Posto nella parte opposta all'accesso.

L'asse della tazza deve essere posto ad una distanza minima di 140 cm dalla parete laterale sinistra e ad una distanza minima di 40 cm dalla parete laterale destra.

Lavabo: Deve essere posto preferibilmente nella parete opposta a quella cui è fissata la tazza WC lateralmente all'accesso.

Il piano lavabo deve essere posto ad un'altezza di 80 cm dal pavimento.

Il lavabo deve essere del tipo a mensola.

Le tubazioni di carico e scarico dell'acqua devono essere sotto traccia per evitare ingombri sotto il lavabo.

La rubinetteria deve avere il comando a leva.

Specchio: Deve essere posto sopra il lavabo in una zona compresa tra 90 cm e 170 cm d'altezza.

Corrimano: Il locale deve essere provvisto di un corrimano orizzontale continuo fissato lungo l'intero perimetro del locale (escluso lo spazio interessato dal lavabo e dalla porta);

Il corrimano deve essere fissato all'altezza di 80 cm dal pavimento e ad una distanza di 5 cm dalla parete


Altro corrimano deve essere previsto all'altezza di 80 cm fissato nel lato interno della porta per consentire l'apertura a spinta verso l'esterno

Due corrimani verticali fissati al pavimento e al soffitto: il primo deve essere posto, a sinistra (per chi entra) della tazza WC ad una distanza dall'asse di 40 cm e dalla parete posteriore di 15 cm; il secondo, deve essere posto a destra (per chi entra) della tazza WC a 30 cm dal bordo anteriore della tazza e di 15 cm dalla parete laterale destra.

I corrimani devono essere realizzati in tubo di acciaio da un pollice, rivestito e verniciato con materiale plastico.

Campanello elettrico:

Deve essere del tipo a cordone, posto in prossimità della tazza WC.

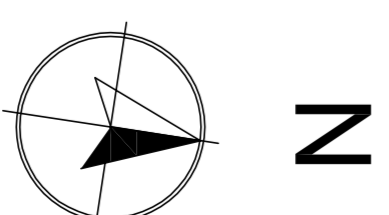

COMUNE DI CURTATONE

PROVINCIA DI MANTOVA

PROGETTO AMPLIAMENTO GATTILE
via Dell'Artigianato nc 6 - Z.A.I.



COMMITTENTE	ASSOCIAZIONE GATTORANDAGIO ONLUS	c.f. 93044440209	DATA	ottobre 2021	COD.	80
ALLEGATO	TAV/4Int	PLANIMETRIA GENERALE	SCALA	1:100		

PROGETTISTA	GEOM. PATRIZIA SOLIANI	Albo dei Geometri della Provincia di Mantova n. 1672	Via G. De Ciani, 1 - 46100 Mantova	C.F. SLNPRZ254H1020J - P.Iva 01312110203